



Poliedro Srl Servizi tecnici costruzioni stradali
 Via Maestri del Lavoro, 91/93
 25014 Castenedolo (BS)
 Tel: +39 030 2319144
 Fax: +39 030 2319145
 eMail: poliedro.srl@libero.it
 pec: poliedro@pec-mynet.it
 P.I. e C.F. 02277380982

Rapporto di Prova n° 1752/18




Sistema Certificato
 UNI EN ISO 9001
 SC 06-959/EA 35

Data emissione RdP: 28/05/18

Data esecuzione prova: 28/05/18

Prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati - Parte 1: Determinazione della distribuzione granulometrica - Analisi granulometrica per setacciatura
 UNI EN 933-1

	serie	aperture mm	CURVA	trattenuto cumulativo	trattenuto	limiti
% Passante allo staccio	ISO 3310-2	10,0	100	0	100	
		8,0	99	1	1	
		6,3	76	24	23	
		4,0	0	100	76	
	ISO 3310-1	2,000	0	100	0	
		1,600	0	100	0	
		1,000	0	100	0	
		0,500	0	100	0	
		0,425	0	100	0	
		0,250	0	100	0	
		0,180	0	100	0	
		0,150	0	100	0	
		0,125	0	100	0	
		0,075	0	100	0	
0,063	0,1	99,9	0,0			

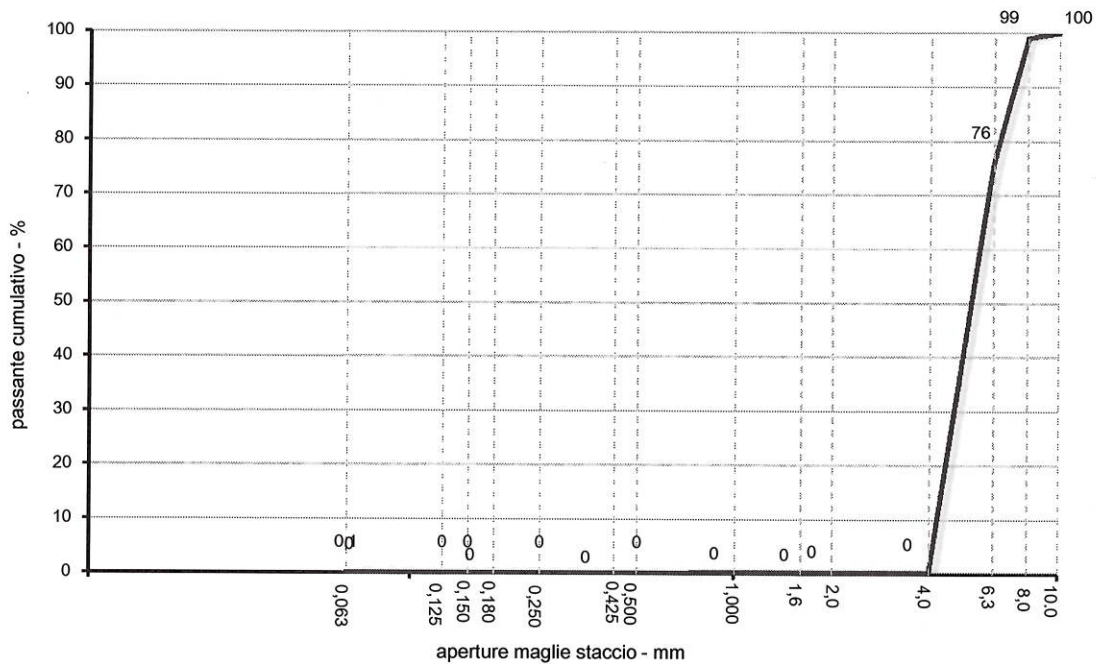

cod. RdP rev.03 del 01/01/14

Lo Sperimentatore
[Signature]

pagina
3 di 3

Firmato digitalmente da
 Claus Dolci
 (Il Responsabile de laboratorio)
[Signature]